

Názov akcie
Výmena skrine 7 Liptovská Teplá pri MŠ, nové pripojenie typ H, EAM PP: 129621733

NN vonkajšie vedenie

Popis	Počet
Výmena existujúcej skrine č.7 MŠ za novú PRIS 7 DINO 2/6 a jej pripojenie	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1


Termín realizácie: do 01/2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Popis riešenia a typ skrine: Na základe podanej žiadosti vyplynula potreba výmeny existujúcej istiacej skrine HDSS 1/240 za novú istiacu NN skriňu PRIS 7 DINO 2/6. Jestvujúce NN káble z existujúcej HDSS 1/240 sa premontujú do novo osadenej PRIS 7 DINO 2/6 s pôvodným istením a napokon sa pripoja dve nové elektrické prípojky žiadateľa a na príslušný vývod sa založia poistky PH00gG 3x40A.

D1P2024-NNK-149_ZVD-3112-8202-DK_Produkt H

Adam Salva, Liptovská Teplá, parcela KNC 22/1, 034 83 Liptovská Teplá

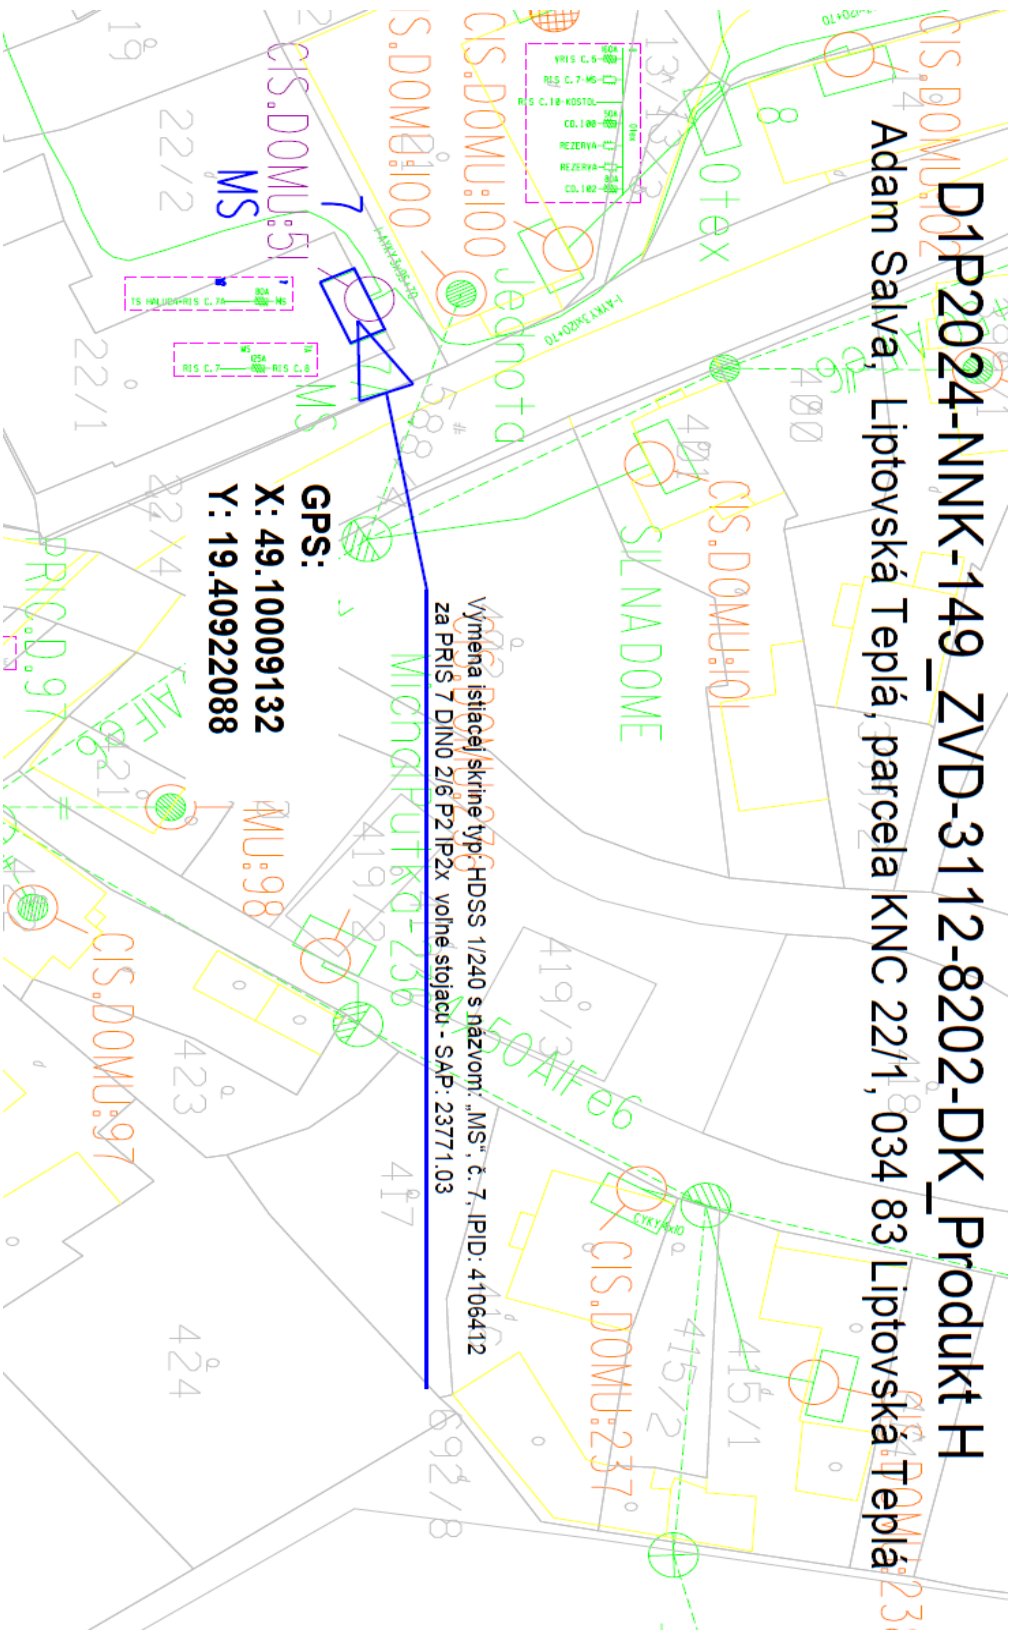

Výmena (stiače) skrinej typ: HDSS 1/240 s názvom: „MS“, č. 7, IPID: 4106412
za PRIS 7 DIN0 216 P2 IP2x voľne stojacu - SAP: 23771.03

GPS:
X: 49.10009132
Y: 19.40922088

