

**Názov akcie**  
**Výmena skrine 14 Bešeňová síhoť, nové pripojenie typ H, EAM PP: 129888327**


**NN vonkajšie vedenie**

Popis	Počet
Výmena existujúcej skrine SR4 za novú PRIS 8.1 DIN1 3/5 a jej pripojenie	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Termín realizácie: do 04/2025

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Popis riešenia a typ skrine : Na základe podanej žiadosti vyplynula potreba výmeny existujúcej istiacej skrine SR 4/15X400A za novú istiacu NN skriňu PRIS 8.1 DIN1 3/5. Jestvujúce NN káble z existujúcej SR 4/15X400A sa premontujú do novo osadenej PRIS 8.1 DIN1 3/5 s pôvodným istením a napokon sa pripoja dve nové elektrické prípojky žiadateľa a na príslušný vývod sa založia poistky PH00gG 3x50A.

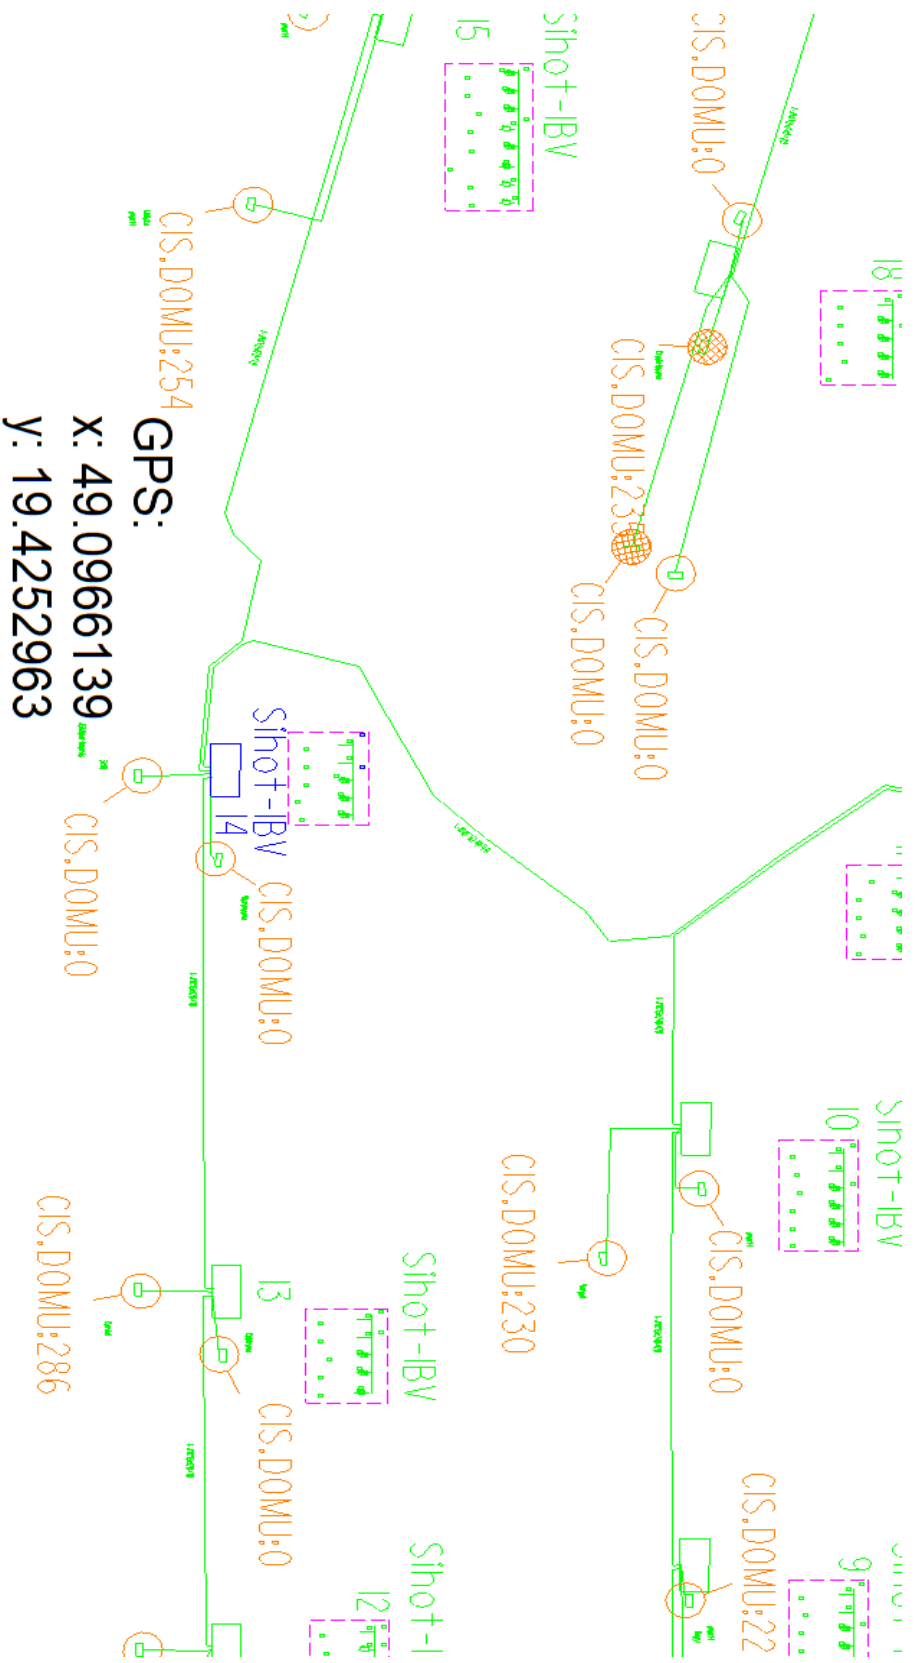





1

2

ΑΥΚΥ-3/240-01000  
Σειρά: 88.4.1.2.11  
ΔΙΑΡ: 11 m  
Μα: 2009

ΑΥΚΥ-3/120-01000  
Σειρά: 88.4.2.2.13  
ΔΙΑΡ: 9 m  
Μα: 2009

SR 15

7