

st I 217/ts/zilina zahradky Dubeň SZZ výmena SVS a RST PP 130894468


Distribučná transformačná stanica VN/NN [DTS] – 2 stlpová

Popis	Počet
Výmena skrine SVS a NN rozvádzača [ks]RST 400A 6 vyvodov	1 ks
Výmena zvodovej rúry do skrine SVS - R110 [ks]	1 ks
Pripojenie SVS 2 použiť NNK ktorý je pripojený na HL.ističi v TS pripojiť na samostatné poistky	1 ks
Pripojenie SVS 3 použiť NNK ktorý je pripojený na HL.ističi v TS pripojiť na samostatné poistky	1 ks
Osadenie nového RE vedľa SVS2 a vyložiť meranie z TS čom.7218714	1 ks
Osadenie novej PRIS vedľa SVS2 inštalácia a presmerovať 2x NNK inštalované z TS do novej PRIS	1 ks
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1 ks

Termín realizácie: 06/2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Štefan Chribík 0907 855 280

Reznamy

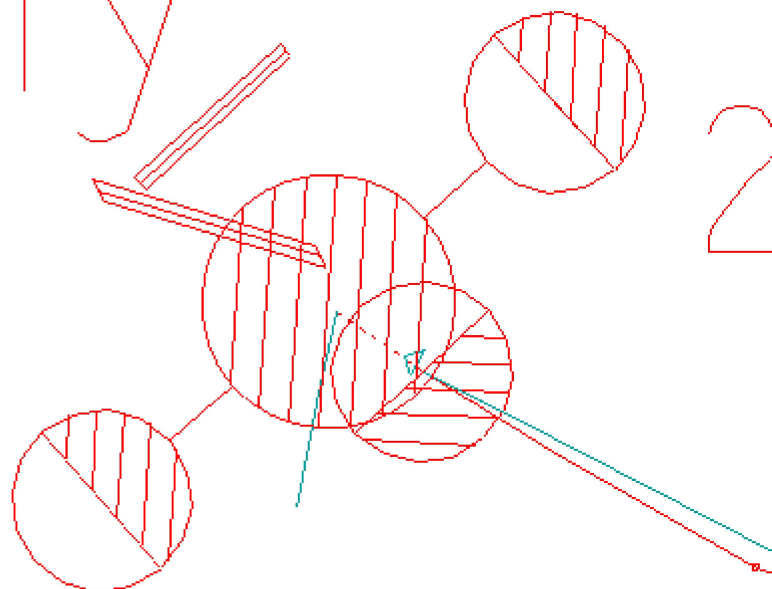


Hľadať podľa súradníc X,Y ...

sirka 49.228450 stupne

vyska 18.763929 stupne

JTSK Načítať

Potvrdiť Zatvoriť

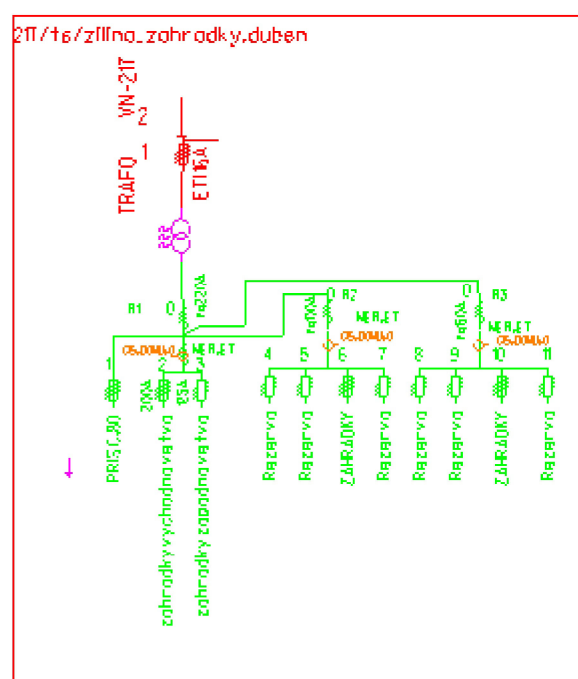



Wymiana SVS a RST



Osadzenie nowego RE a wyłożenie merania
pre zähradky z TS



Osadzenie nowój PRIS a wyłożenie 2x NNK
pre zähradky z TS





