


Ing.Jaroslav Turček, Ochodnica, Parcela KNC 619/1, 023 35 Ochodnica
NN vonkajšie vedenie
PP: 131155168

Popis	Počet
Demontáž AYKYZ 4x25	33m
Montáž kábla NN IZOLOVANÝ VODIC (N)FA2X 4x50+25 mm ²	33m
Montáž SPP6 pripojenie prípojky dom č.607,dom č.609,dom č.610, dom č. 746	1ks
Montáž SPP1.1 pripojenie novej prípojky	1ks
Vytvorenie PD pre realizáciu a vytvorenie /OPaOS/	1ks
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1ks

Termín realizácie: 07/2026

Kontaktná osoba objednávateľa: Klanduch Lukáš tel.: 0908460298 Technik prev.a spr. EZ ZA

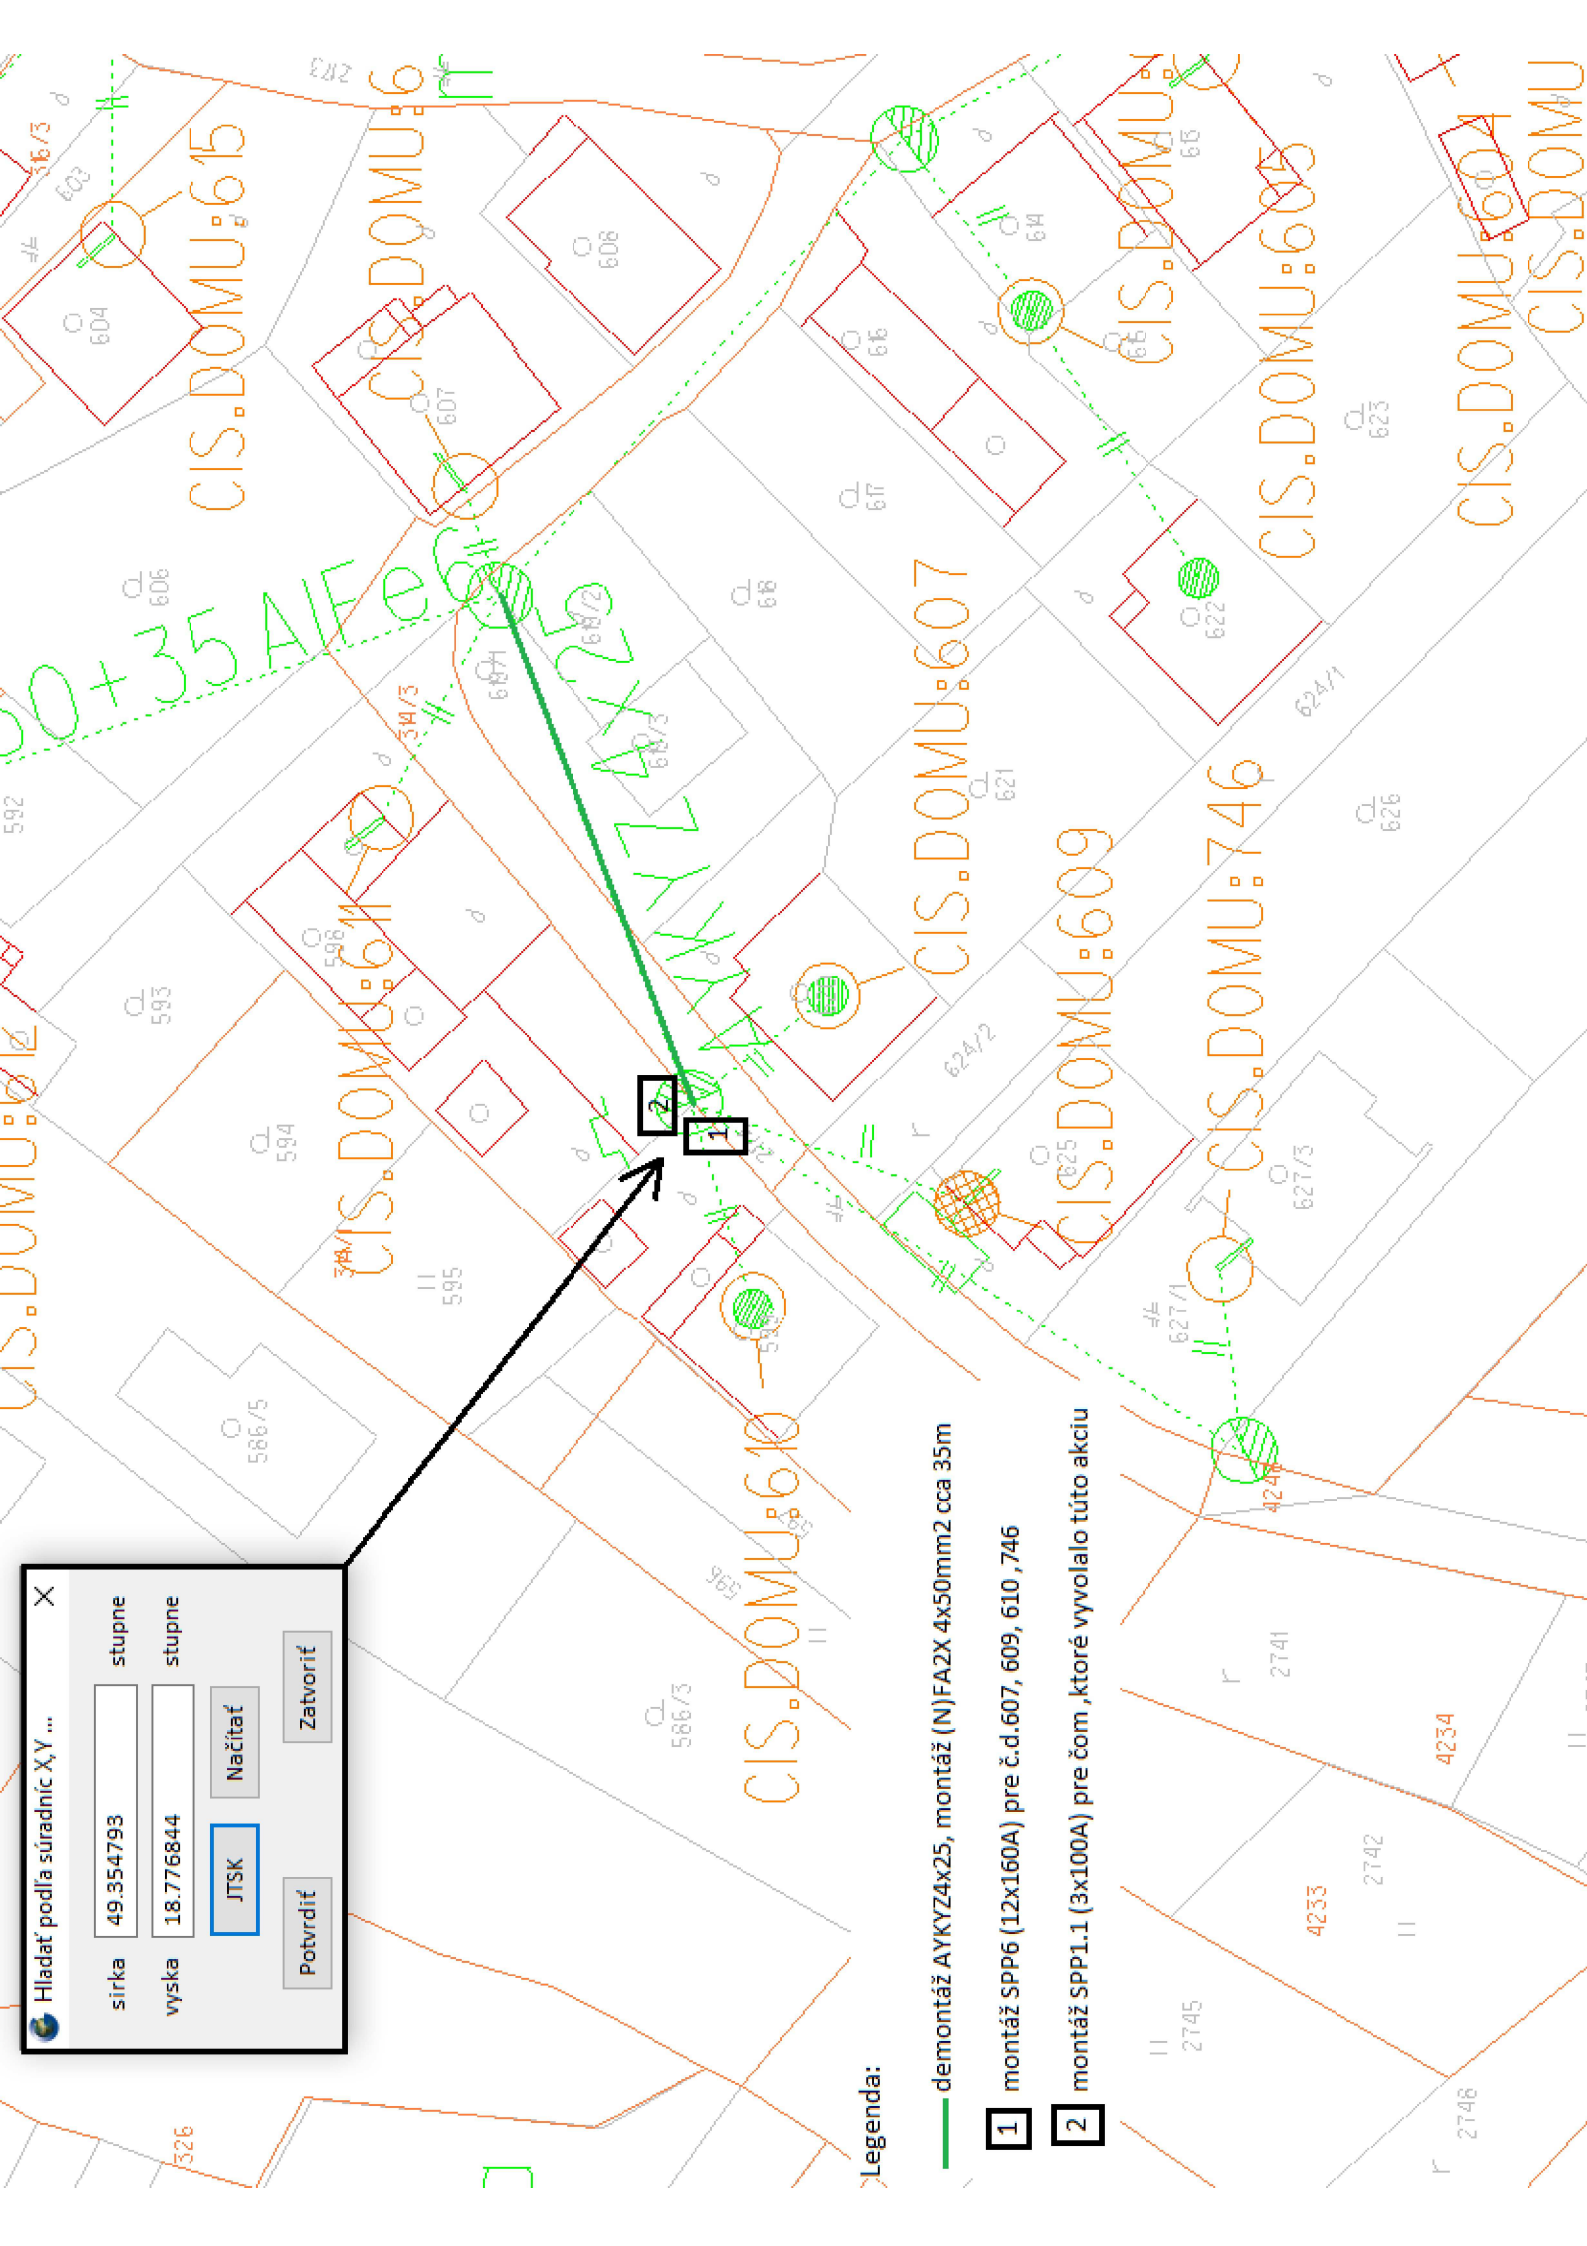

Hľadať podľa súradníc X,Y ...

šírka	49.354793	stupne
vyska	18.776844	stupne

Legenda:

- demontáž AYKYZ4x25, montáž (N)FA2X 4x50mm2 cca 35m
- 1 montáž SPP6 (12x160A) pre č.d.607, 609, 610, 746
- 2 montáž SPP1.1 (3x100A) pre čom ,ktoré vyvolalo túto akciu



