

Liptovský Mikuláš - mCAPEX TS 152/ts/562 pekáreň EAM PP 130885888

Popis	Počet
Výmena NN rozvádzača za nový 6 vývodový (hl. istič 1000A, prípojnice 1000A k trafu 400kVA) [ks]	1
Výmena NN prepojovacieho kábla medzi TR a NN rozvádzačom za NSGAFOU 2x 4x1x240 [trasa m]	10
Výmena VN odpínačov prívod/vývod za NAL24-6K 275R (SAP 8892) [ks]	2
Výmena VN odpínača pre transformátor za NALF24-6A 275R (SAP 25240) [ks]	1
Výmena VN prívodu na transformátor za NA2XS(F)2Y 3x 1x70RM 22kV [trasa m]	10
Výmena prívodných VNk za NA2XS(F)2Y 2x 3x1x240mm ² pred trafostanicou [trasa m]	15
Montáž hybridnej VN spojky a naspojovanie do exist. VNk ANKTOYPV 3x240 [ks]	1
Montáž suchej spojky a naspojovanie do exist. VNk AXEKCY 3x1x240	1
Výkop v zelenom páse pre spojky VNk pred trafostanicou v dĺžke cca [m]	7
Montáž VN koncoviek na prepoj k trafu a prívodných VN kábloch [ks]	12
Montáž vnútornej rozoberateľnej zábrany okolo transformátora cca 6m [ks]	1
Odborná prehliadka a odborná skúška [OPaOS] v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z. [ks]	1

Súradnice: 49°04'52.4"N 19°37'36.2"E (49.081215, 19.626722)

Termín realizácie: do 12/2027

Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Michal Munka, 0905 250 301, stredisko prevádzky a správy EZ LM

Popis riešenia:

Demontáž: NN rozvádzača spolu s prepojovacím káblom, demontáž odpínačov BA22/401.

Montáž:

Nový 6 vývodový NN rozvádzač s hlavným ističom 1 000A (nastavený na 577A), prípojnice 1000A. Meniče 1000/5A. Maximálna šírka NN rozvádzača 140cm. Prívodný NN kábel od transformátora - NSGAFOU 2x4x1x 240mm² v dĺžke cca 10m. Prívod do NN rozvádzača z káblového kanála z ľavej strany. NN rozvádzač bude umiestnený na káblovom kanáli (konštrukcia nad kanál). V prípade potreby doložiť kryt na káblový kanál podľa rozmerov a prekrytia nového NN rozvádzača.

1- Vývod: SMER Pekárne	1-AYKY 3x240+120	Poistky 3x
400A		
2- Vývod: SMER Pekárne obchod	1-AYKY 4x70	Poistky 3x
80A		
3- Vývod: SMER cestné stavby	1-AYKY 3x240+120	Poistky
nezapojené		
4- Vývod: SMER TS Ďumbier	1-AYKY 3x240+120	Poistky 3x
350A		
5- Vývod: rezerva	1-rez	rez
6- Vývod: rezerva	1-rez	rez


Nové VN odpínače prívod/vývod NAL24-6K 275R (SAP 8892) do existujúcich kobiek smer TS 561 - VN kobka č.1 a TS 563 - VN kobka č.2. Nový VN odpínač pre transformátor - kobka č.3 - NALF24-6A 275R (SAP 25240) vrátane 32A VN poistiek.

Montáž nového VN prívodu na transformátor od VN odpínača (kobky č.3) káblom NA2XS(F)2Y v trase cca 10m. Montáž 6ks VN koncoviek na oba konce VN prívodu transformátora.

Výkop pre VN spojky v zelenom páse pred TS a výmena časti prívodných VNk smer od TS 561 (kobka č.1) a smer od TS 563 (kobka č.2). Naspojovanie do existujúceho VNk pred trafostanicou v trase kábla - 1x hybridná spojka do VNk ANKTOYPV 3x240 smer TS 563 a

1x suchá spojka do existujúceho VNk AXEKCY 3x1x240mm² smer TS 561. Montáž 6ks VN koncoviek a pripojenie na nové VN odpínače NAL v kobkách č. 1 a 2.

Montáž rozoberateľnej vnútornej ochrannnej zábrany (krytu) okolo transformátora

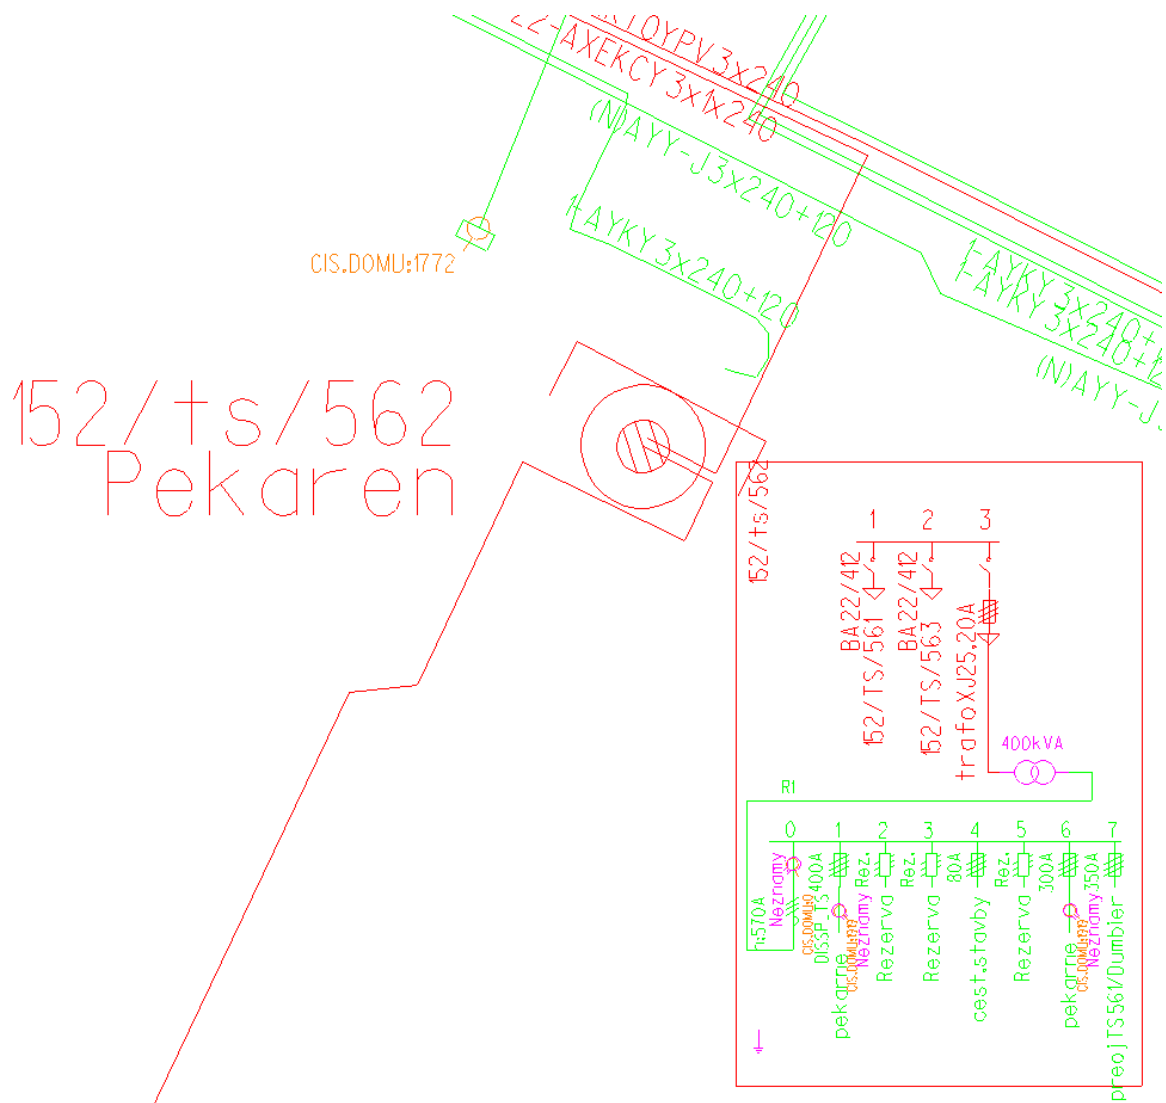



Stredoslovenská
distribučná





Stredoslovenská
distribučná



